


技术要求

- 1、机床机械手立柱位置地面预埋加强 (1600mm×1300mm×1000mm), 地基承载≥5吨/平米, 地面200mm以内不能有钢筋;
- 2、每块加强地面基础平面度≤±5mm;
- 3、基础单个基础面积: (长×宽×高) 1600mm×1300mm×1000mm;
- 4、从北墙三坐标房子偏南50mm为基准向南布置立柱;
- 5、数控机械手总功率: 50kw
- 6、排屑系统总功率: 35kw
- 7、机床改造新增功率: 2-1-1增加2.6kw; 2-1-2增加2.6kw; 2-1-3增加2.6kw; 2-1-4增加20kw; 2-1-5增加20kw; 2-1-6增加20kw; 2-1-7增加22.6kw; 2-1-13加工中心4.1kw; 2-1-14加工中心4.1kw;
- 8、缓存输送带功率: 16kw (2台总和)
- 9、超声波工作台: 3kw (2台总和)
- 10、数控总功率: 3.5kw
- 11、信息化管理系统功率: 5kw
- 12、所有地坑线槽无相对位置参照机床自带电气柜的位置定位。
- 13、首先施工机床机械手地基; B-B所示过线槽坑槽可在后续机床布线时再施工。
- 14、4台增加机床添加丁高压断路器装置 (功率18.5kw), 需考虑外带总电源空气开关及配线, 能否满足18.5kw×4容量, 不满足需改造; 其余机床可不考虑, 机床自身能包容。
- 15、预埋管道两端管道弯上, 排屑地坑处管道切割, 关内穿好铁丝, 便于后期穿线。

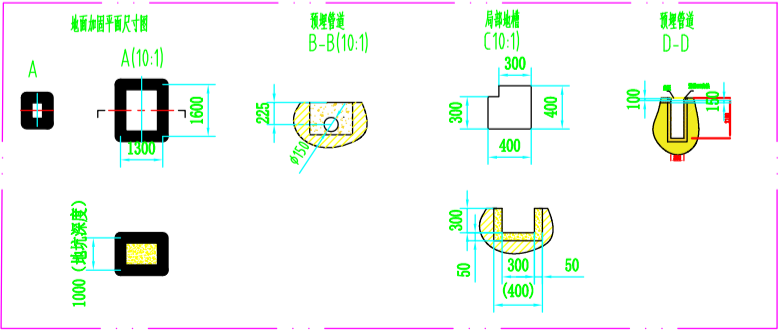

借通用件登记

描图

校稿

旧底图总号

签字

日期

						重要度等级	[]			
						机加工桁架地基图		图样标记	重量	比例
标记	数量	更改文件号	签字	日期						
设计			标准审查			材料		共	页	第
校对			审定							
审核			批准							
工艺审查			日期							
								山东中车同力达智能装备有限公司 SHANGDONG CRRC TONGLIDA INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.		