建筑 结构 电气 给排水 暖通 工艺

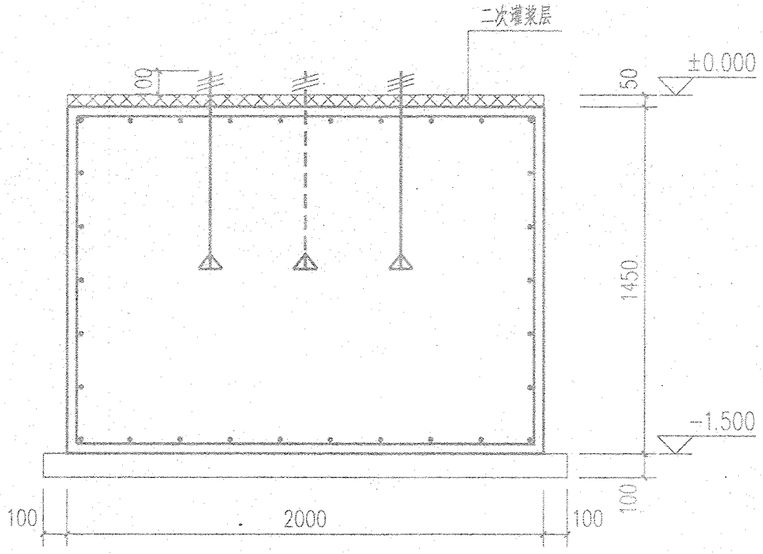

1—1剖面图

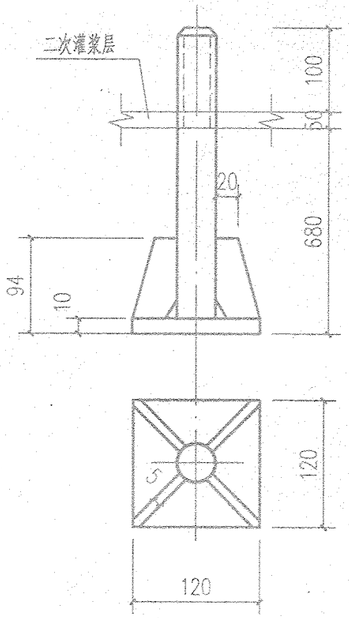

预埋M30螺栓详图

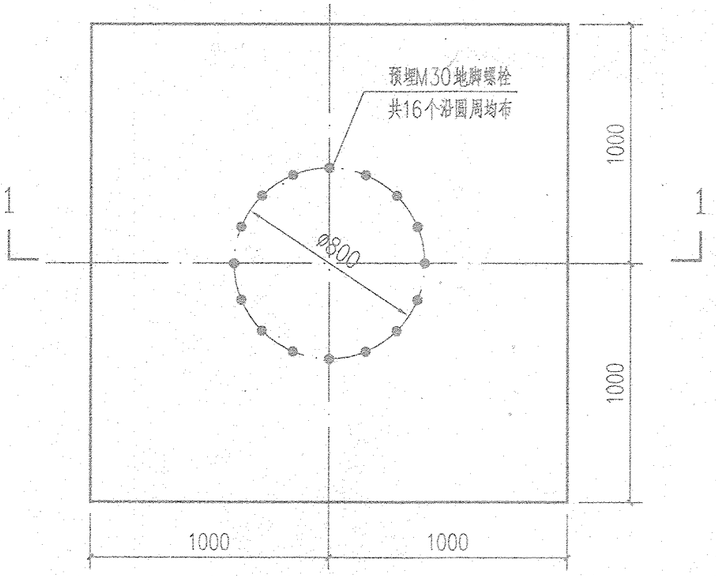

BZ2-5型旋臂吊基础平面图

说 明:

1. 本设计按工艺提供资料设计,施工现场应有工艺人员配合.
2. 材料: 混凝土为C30,钢筋HPB300(Φ),HRB400(Φ),垫层C15砼.未注钢筋均配Φ12@200钢筋网片
3. ±0.00标高同厂房地面.本图除标高以米计外其余均以毫米计.本工程具体位置见总图。
4. 基础要求坐于密实土层下,地基承载力特征值应大于130KPa.基坑开挖后用600mm厚3:7灰土分层夯实至基底标高,其压实系数不得小于0.95,并应沿基础四周向外拓宽600mm,均匀回填每200夯至150.
5. 所有予埋螺栓均应按图纸部位尺寸准确设置。
6. 钢筋锚固及搭接长度参见11G101之53,55页,采用非抗震等级。
7. 基础底板保护层厚度下部钢筋40mm,其余25mm.
8. 二次灌浆层用C35细石混凝土浇筑。
9. 说明未尽之处应严格按现行施工及验收规范执行。

太原重工
工程技术有限公司

工程项目	
太原轨道交通装备有限责任公司	
子项名称	
检测中心	
图纸内容	
BZ2-5型旋臂吊基础图	
图.号	TRTE-JC-JS-006
共 张	第 张
阶段 施.工	比例 1:25
专业	版次
项目总设计师	
审定	
审核	2013.9.5
校对	2013.9
设计负责人	
设计	2013.9
制图	